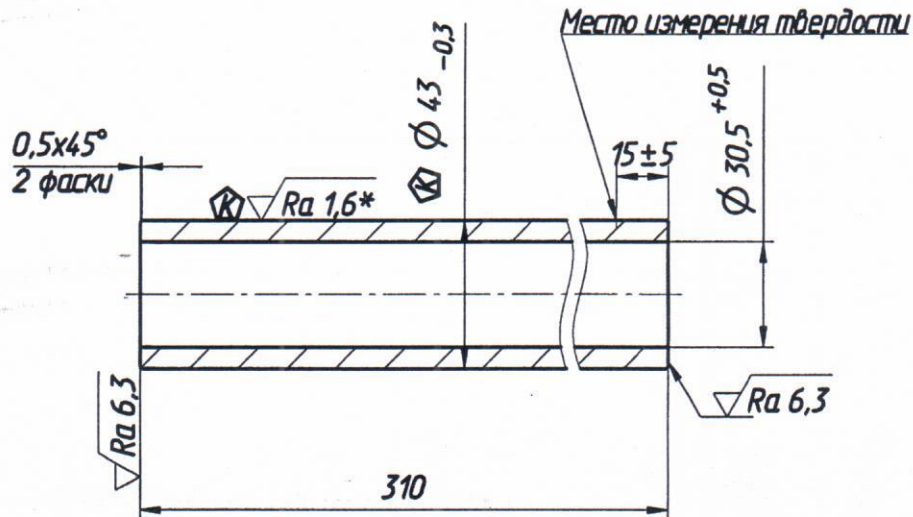


173.892

 $\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$


1 43...48 HRC.

2 На внутренней поверхности трубы допускается наличие фасок под центра $2 \times 30^\circ$ с двух сторон.

3 На внутренней поверхности трубы допускается наличие ступеньки-перехода при выполнении отверстий с двух сторон при условии допуска соосности осей отверстий относительно друг друга $\Phi 0,8$ мм и увеличения их размера до $\Phi 31^{+0,5}$ мм.

4 Общие допуски ГОСТ 30893.2-тк.

5 *Шероховатость поверхности после покрытия.

6 Покрытие Ц15-хр, площадь поверхности 7,1 дм². Допускается непокрытие внутренней поверхности.

7 Группа 2 согласно Положению ОБП.695.139. Требование чертежа, отмеченное \checkmark , внести в карту обмера.

				173.892			
1	Зам.			Труба	Лит	Масса	Масштаб
	Изм/Лист				A	1,76	1:1
	Разраб.				Лист	Листов	1
	Проб.						
	Т.контр.						
	Н.контр.						
	Утв.						
				40X ГОСТ 4543-2016 \checkmark			