


Перф. примен.
ВР/М.613216.014


Инф. № подл. Подл. и дата Взам. инф. № Инф. № дцбл. Подл. и дата

БР/М.613216.014 СБ

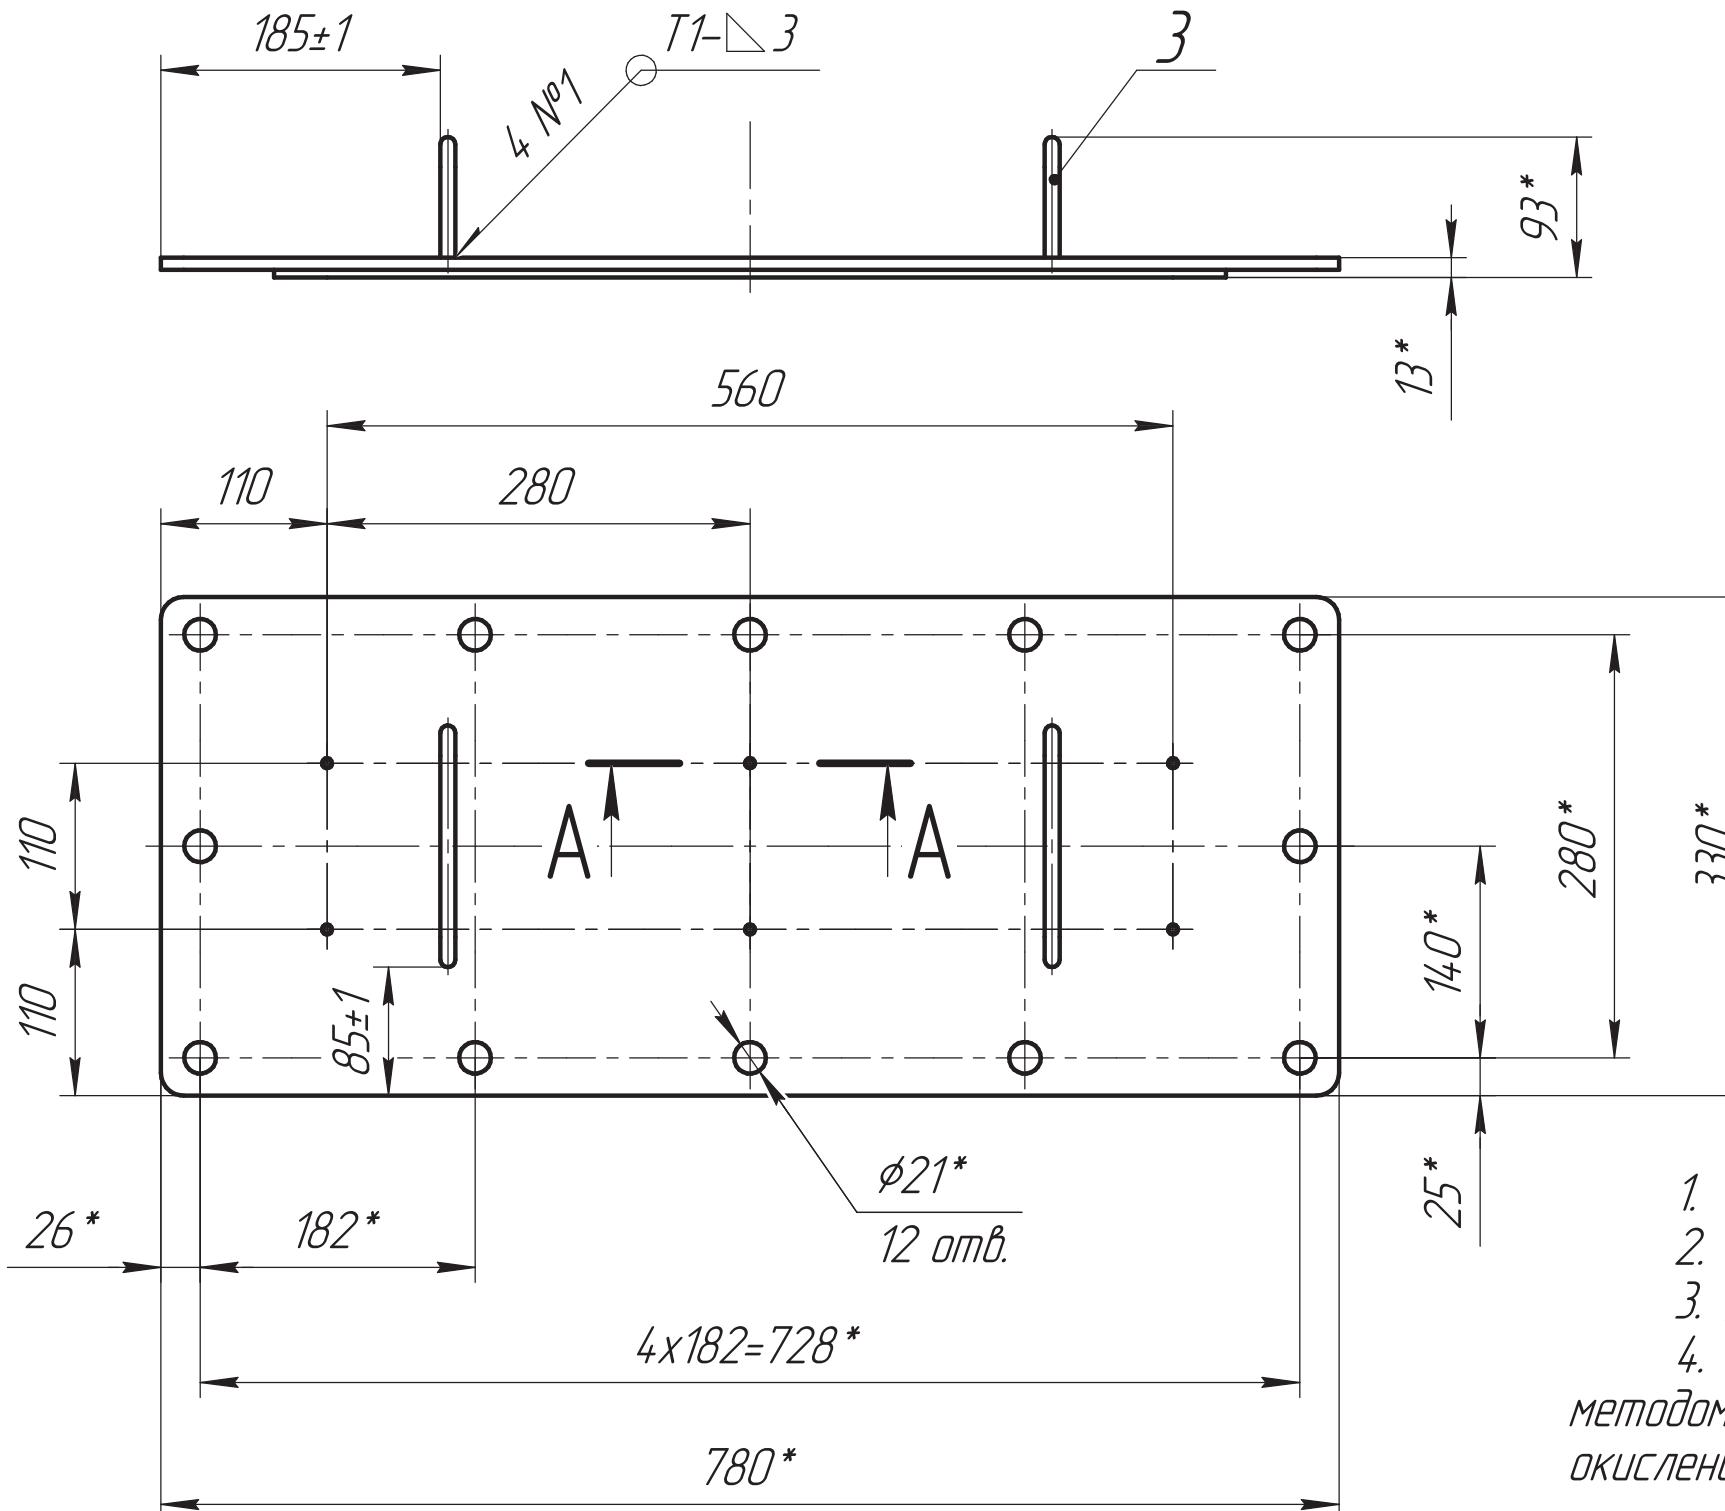

A-A(1:1)

Прихватить

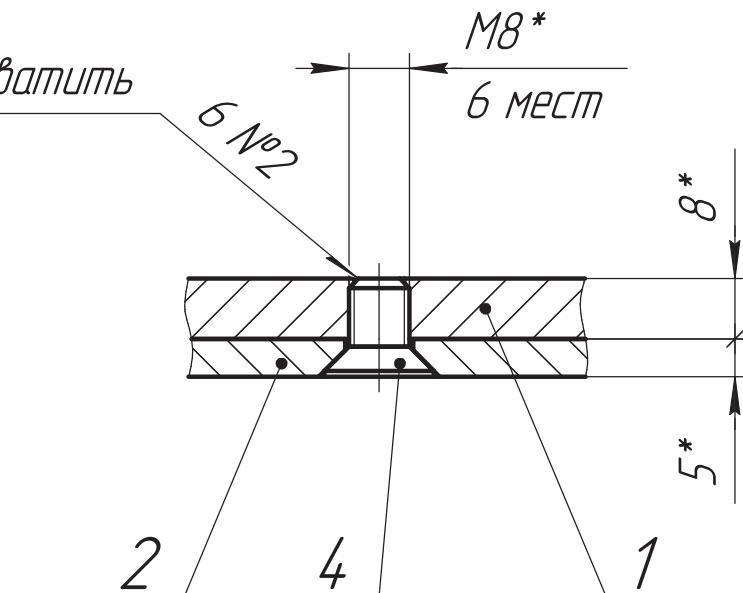

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- * Размеры для справок.
- Сварку выполнить по ГОСТ 14771-76.
- Допускаются другие способы сварки.
- Выполнить контроль 100% швов сварных соединений методом внешнего осмотра. Не допускаются несплошности и окисление сварного соединения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Поярков		Роман	06.05.2025
Пров.	Вашарин		Василь	
Т.контр.	Никитин		Данил	
Н.контр.	Кочерга			
Утв.	Застражнов			

БР/М.613216.014 СБ

Крышка
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
20,78	1:5	
Лист	Листов	1

ВИРИАЛ®
VIRIAL