

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

БР/М.442352.049.002

✓ Ra 6,3 (✓)

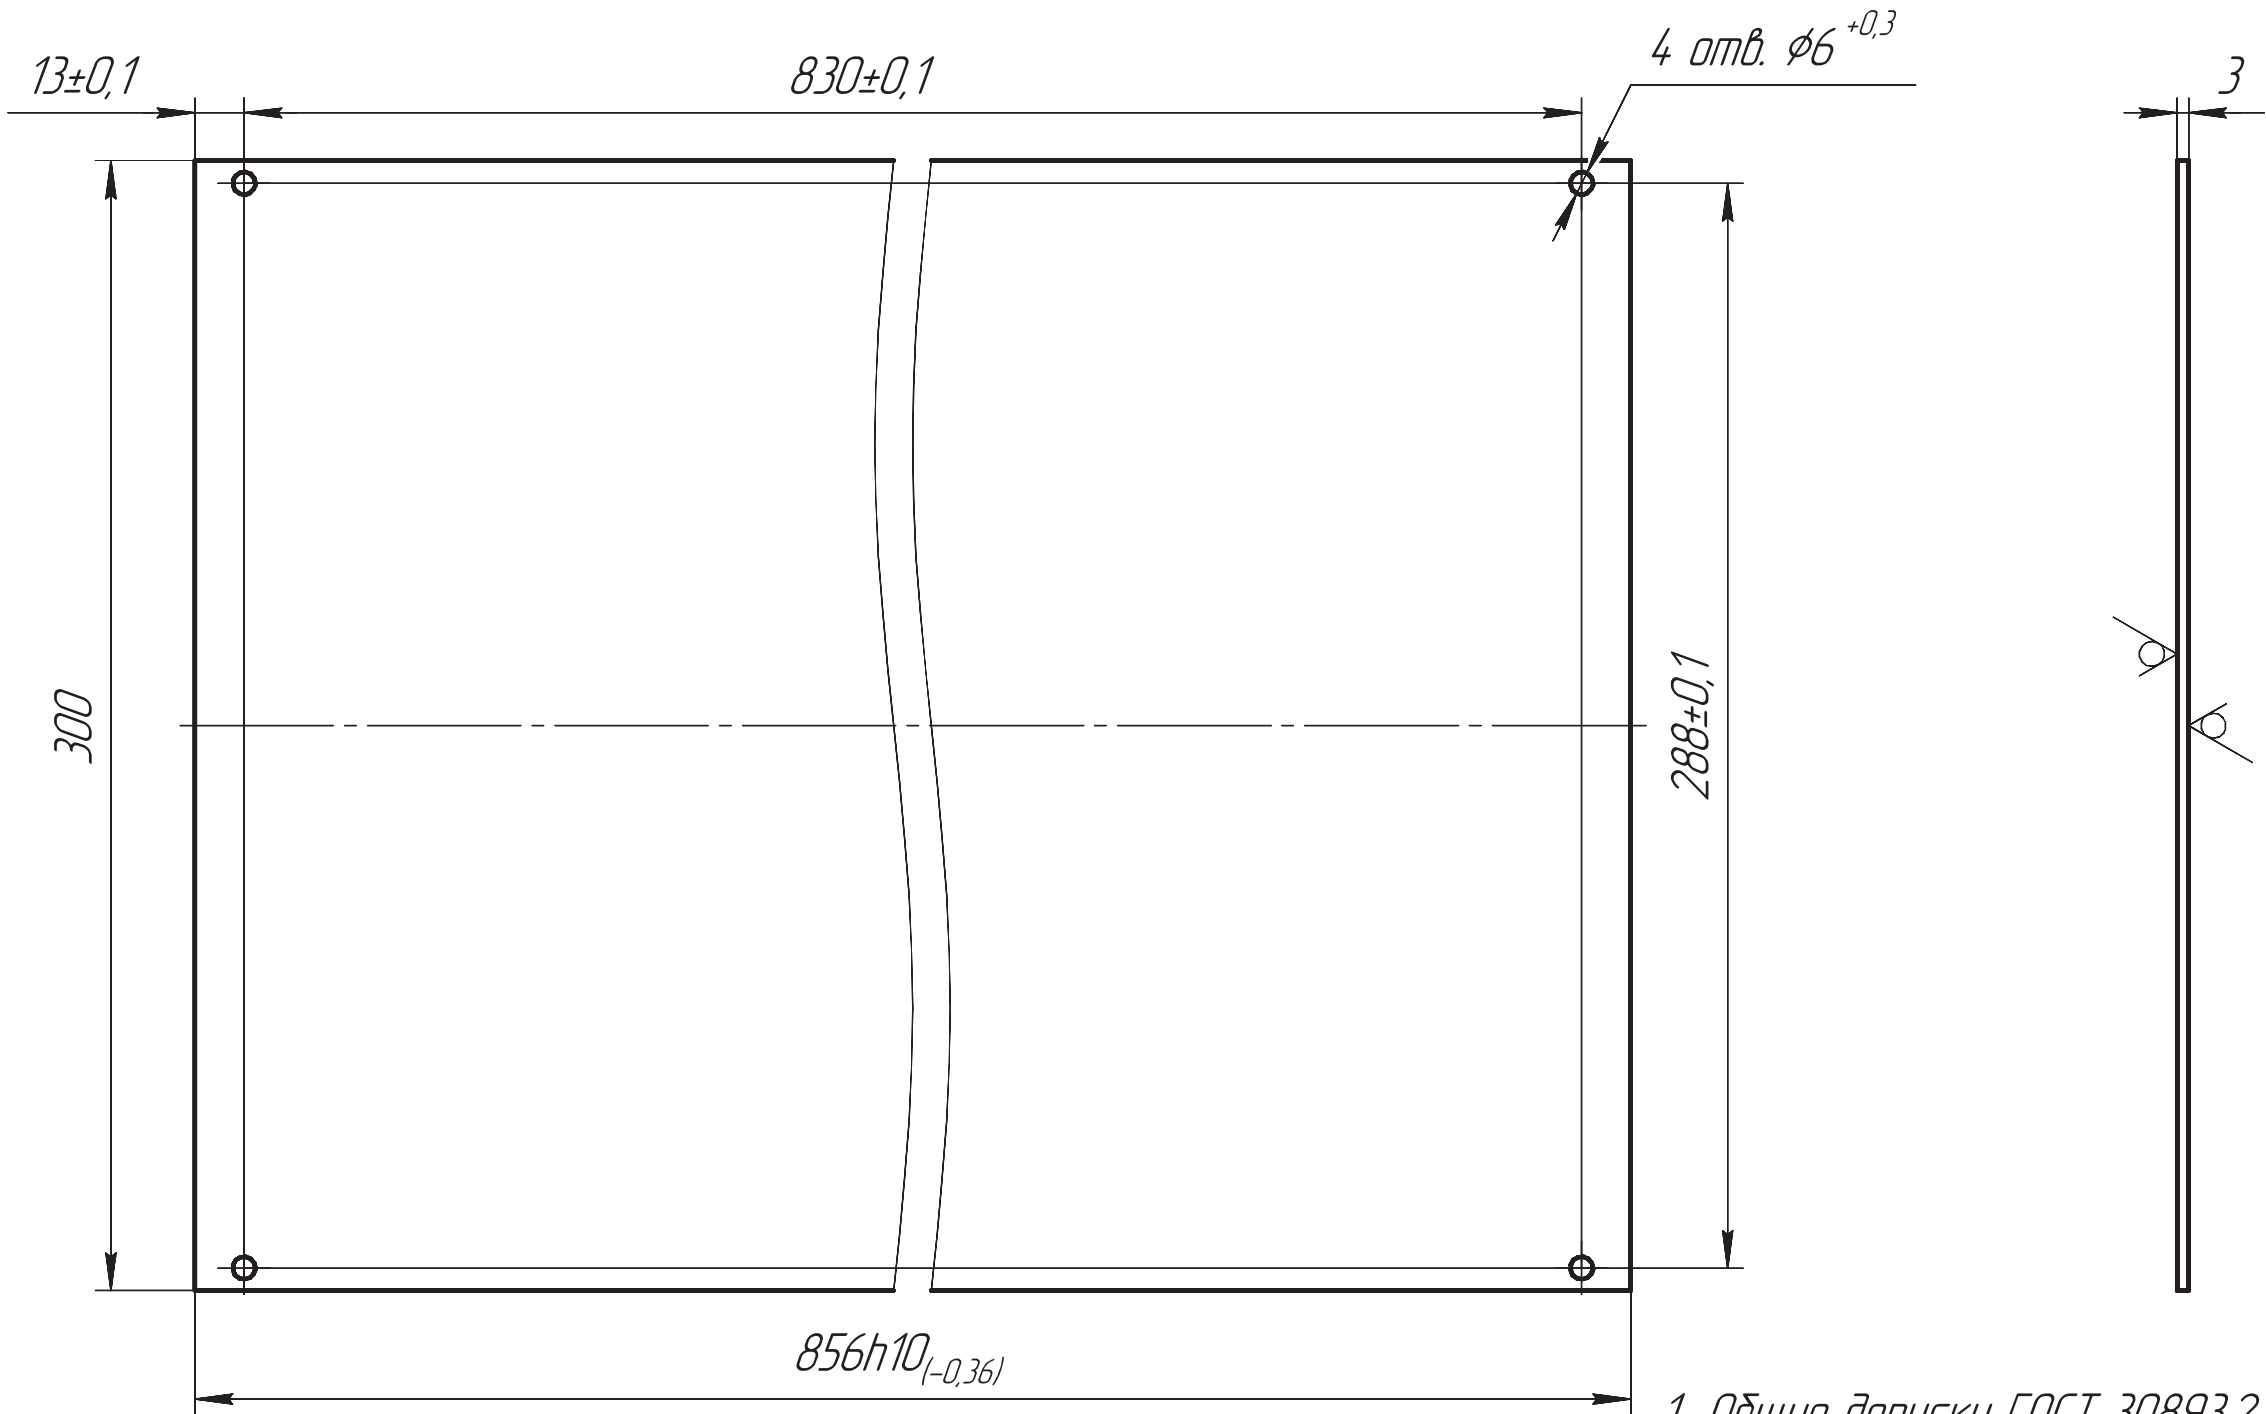

1. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – ТК.
2. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

БР/М.442352.049.002					Панель защитного купола передняя		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Железнов		31.07.2025		0,92	1:2
Пров.		Вашарин					
Т.контр.		Алешунин			Лист	Листов	1
Н.контр.		Кочерга			Поликарбонат монолитный		
Утв.		Агафонов			ВЕРИАЛ VIRIAL		

Копировал

Формат А3