


ПХН5.102/14.6.001

6,3 ✓ (✓)

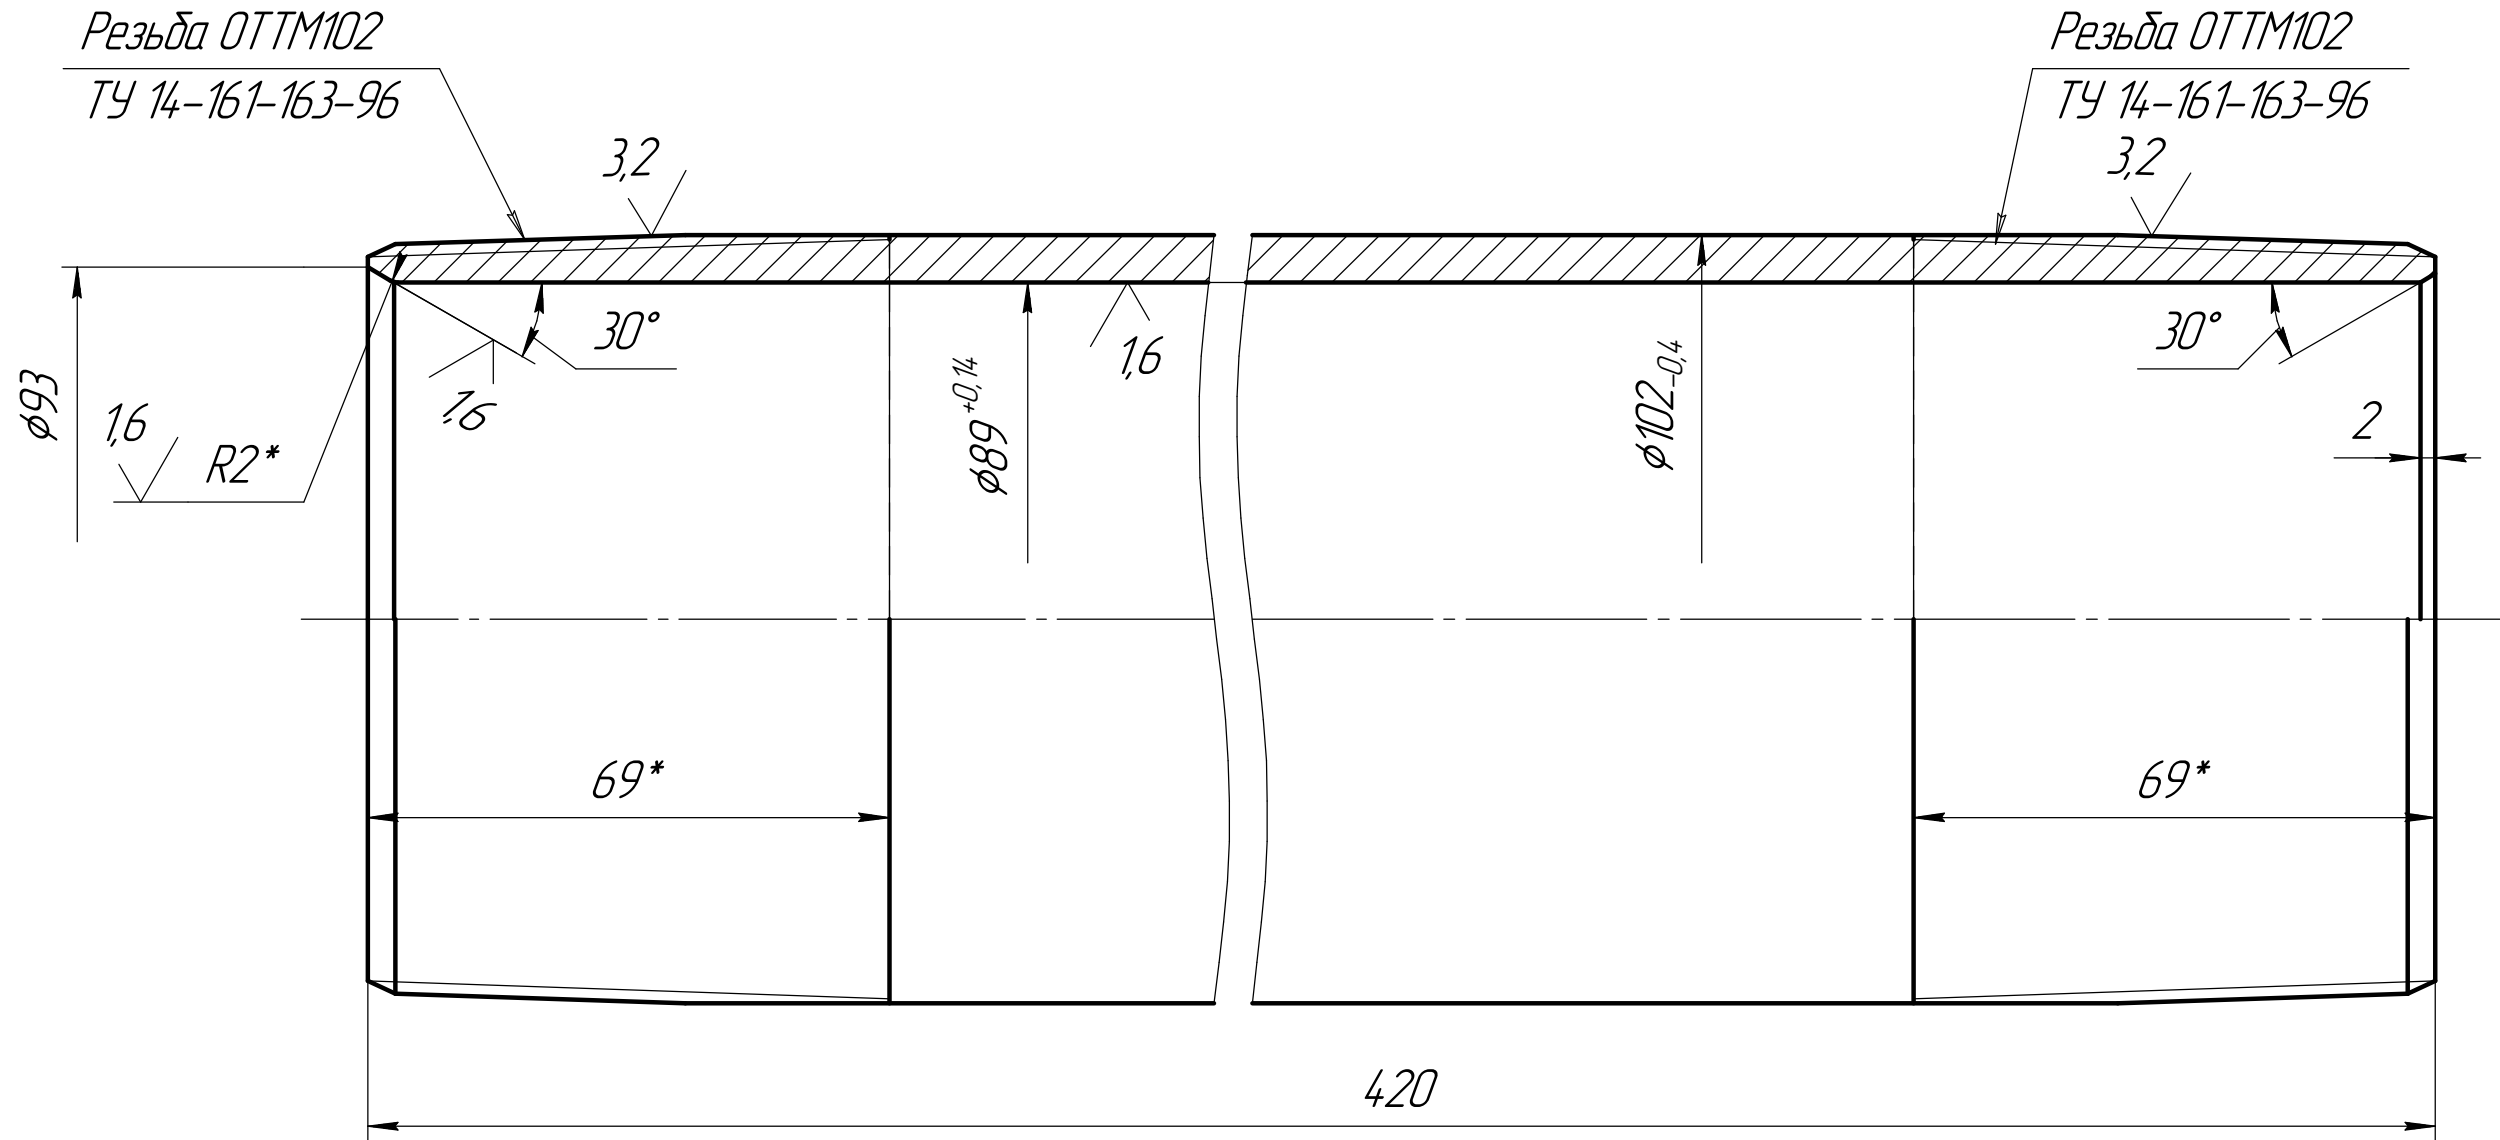

1. 28...34HRC.
2. H12, h12, $\pm \frac{IT12}{2}$, $\pm \frac{AT16}{2}$.
3. Покрытие Хим. Фос. прм ГОСТ 9.306-85. Налет соли не допускается.
4. Допускается замена материала на труба ОТТМ-102х6,5-М (Л) ГОСТ 632-80 без обработки наружного диаметра.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дюрл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|-------|------------|-----------------------|-----------------|-------|----------|
| | | | | | ПХН5.102/14.6.001 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Переводник | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Лобанов | | 05.11.2019 | | | 6 | 1:1 |
| Проб. | | Забегайло | | | | Лист | | Листов 1 |
| Т.контр. | | Елцферьев | | | | | | |
| И.контр. | | Стрыхарь | | | Сталь 40X ГОСТ4543-71 | 000 "НТЦ "ЗЭРС" | | |
| Утв. | | Чемодуров | | | | | | |